

最終処分場の維持管理(安定型)

11月

処分を行った廃棄物

種類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有
処分量	469.6	21.5	3.7	0	102.8

(m³)

累計埋立量	残余容量
105,741	11,777

(m³) (年1回/3月末)


浸透水の水質検査

採取結果発行日 平成 23 年 11 月 16 日
採取年月日 平成 23 年 11 月 8 日

【浸透水处理水】

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	1.1	20以下

【地下水採取場所】

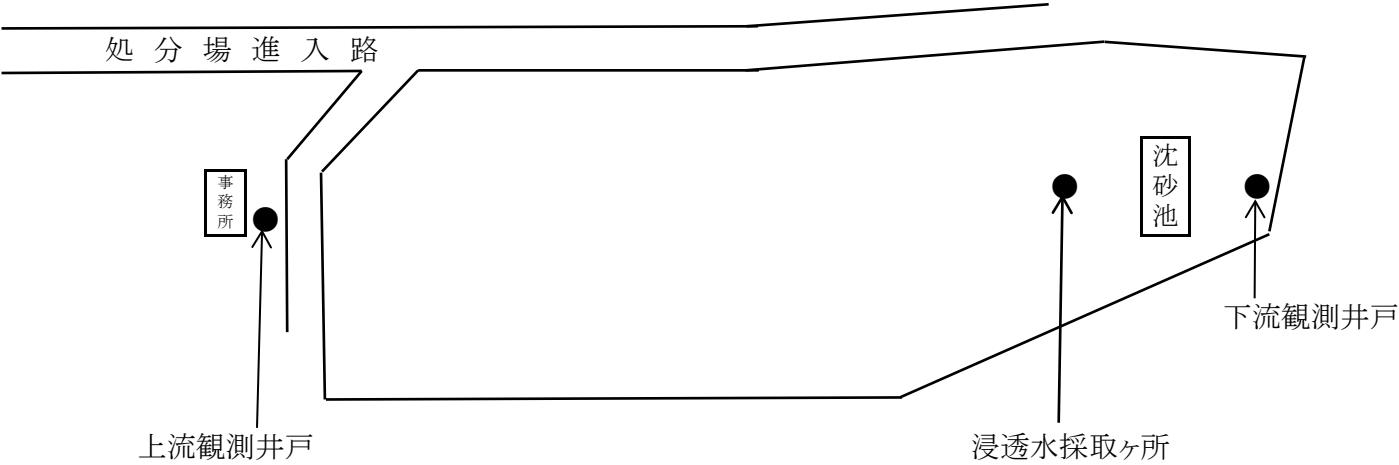

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

処置年月日	処置内容
———	———

浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

処置年月日	処置内容
———	———

擁壁等の点検

点検日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日
平成 # 年 11 月 8 日	———
処置内容	———

展開検査

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考																													