

最終処分場の維持管理(安定型)

12 月

処分を行った廃棄物

種 類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有
処 分 量	2640.00	56.20	1.0	0	270.50

$$(\mathfrak{m}^3)$$

累計埋立量	残余容量
133,390	39,813

$$(\mathfrak{m}^3)$$

(年1回／3月末)

浸透水の水質検査


採取結果発行日 平成 27 年 12 月 16 日

採取年月日 平成 27 年 12 月 8 日

【浸透水処理水】

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.8	20以下

【地下水採取場所】

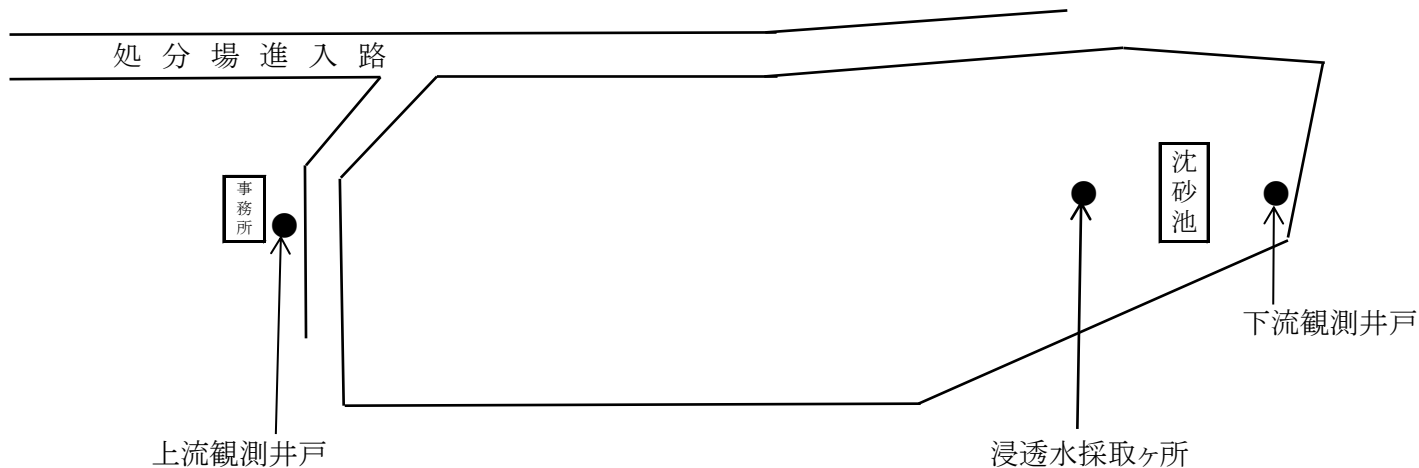

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

处置年月日	_____	处置内容	_____
-------	-------	------	-------

浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

处置年月日	_____	处置内容	_____
-------	-------	------	-------

擁壁等の点検

点検日	平成 27 年 12 月 8 日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日	——
処置内容	——		

展開検査

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		○	○			○	○			
備考																															

備考