

最終処分場の維持管理(安定型)

10 月

処分を行った廃棄物

種 類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有
処 分 量	885.50	40.00	7.0	0	235.22

$$(\mathfrak{m}^3)$$

累計埋立量	残余容量
162,444	10,759

$$(\mathfrak{m}^3)$$

(年1回／3月末)

浸透水の水質検査


採取結果発行日 平成 29 年 10 月 20 日

採取年月日 平成 29 年 10 月 10 日

【浸透水処理水】

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	3.5	20以下

【地下水採取場所】

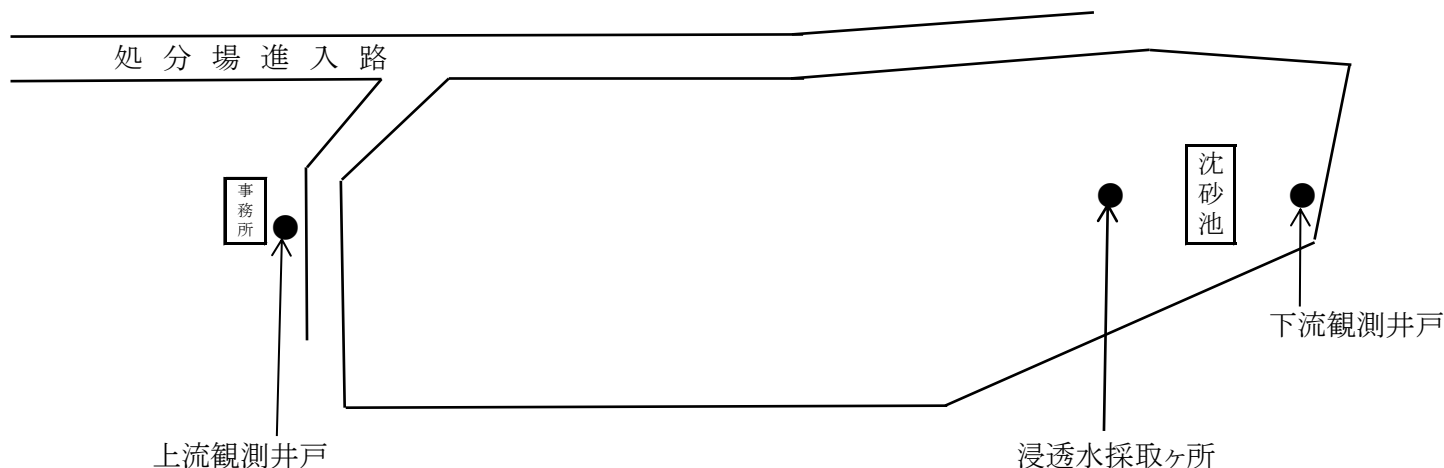

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

处置年月日	_____	处置内容	_____
-------	-------	------	-------

浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

处置年月日	_____	处置内容	_____
-------	-------	------	-------

擁壁等の点検

点検日	平成 29 年 10 月 10 日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日	——
処置内容	——		

展開検査

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
	○	○	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	
備考																															

備考