

最終処分場の維持管理(安定型)

4月

処分を行った廃棄物

種類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有	
処分量	796.00	55.00	7.0	0	152.50	(m ³)

累計埋立量	残余容量	
166,261	6,942	(m ³) (年1回/3月末)


浸透水の水質検査

採取結果発行日 平成 31 年 4 月 26 日
採取年月日 平成 31 年 4 月 11 日

【浸透水处理水】

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	1.5	20以下

【地下水採取場所】

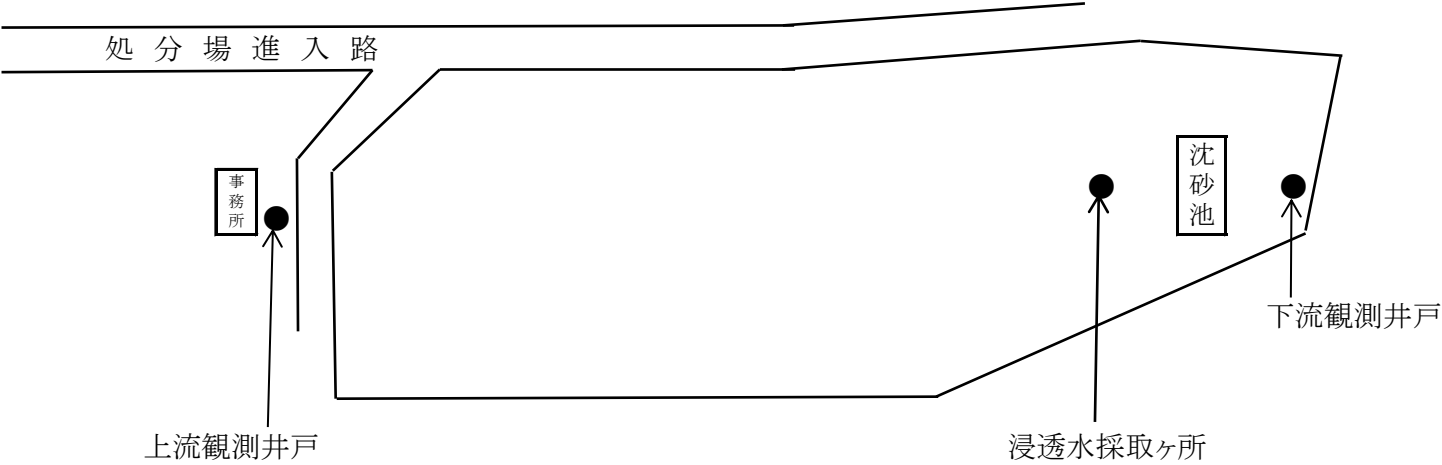

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

処置年月日	_____	処置内容	_____
-------	-------	------	-------

浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

処置年月日	_____	処置内容	_____
-------	-------	------	-------

擁壁等の点検

点検日	平成 31 年 4 月 26 日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日	_____
処置内容	_____		

展開検査

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○						
備考																															