

最終処分場の維持管理(安定型)

3 月

処分を行った廃棄物

種 類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有
処 分 量	744.00	53.00	6.0	0	195.50

$$(\mathfrak{m}^3)$$

累計埋立量	残余容量
166,261	4,757

(m³) (年1回/3月末)

浸透水の水質検査


採取結果発行日 令和 2 年 3 月 17 日

採取年月日 令和 2 年 3 月 10 日

【浸透水処理水】

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	2.0	20以下

【地下水採取場所】

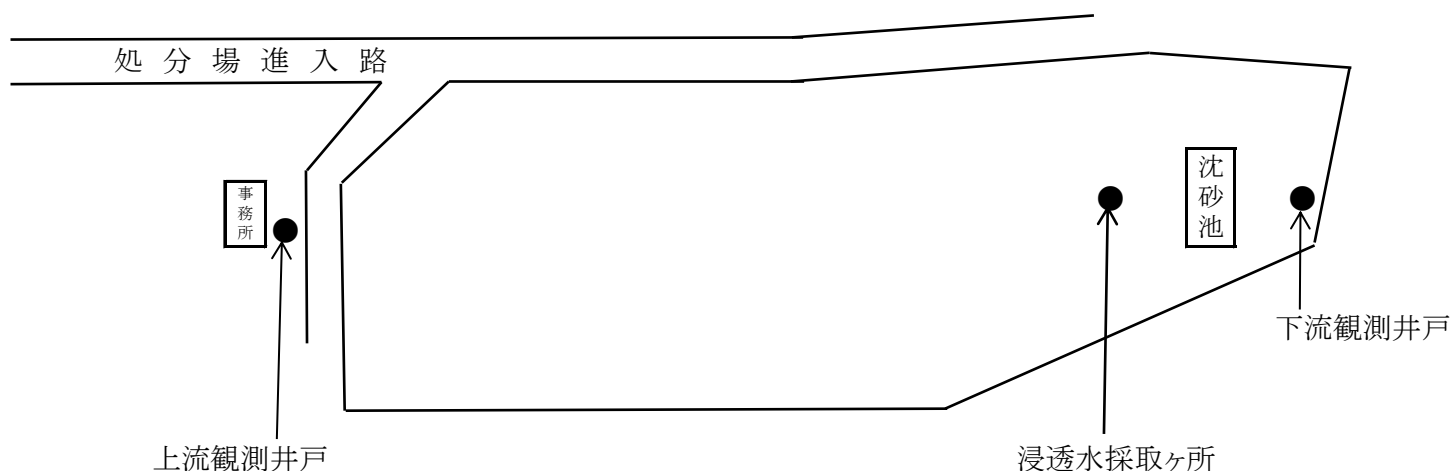

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

処置年月日	_____	処置内容	_____
-------	-------	------	-------

浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

处置年月日	_____	处置内容	_____
-------	-------	------	-------

擁壁等の点検

点検日	令和 2 年 2 月 10 日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日	——
処置内容	——		

展開検査

農作物の生育状況																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	
備考																															