

最終処分場の維持管理(安定型)

7 月

処分を行った廃棄物

種類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有	(m ³)
処分量	632.50	33.00	5.0	0	117.50	

累計埋立量	残余容量	(m ³)	(年1回/3月末)
170,712	2,491		


浸透水の水質検査

採取結果発行日 令和 2 年 7 月 22 日
採取年月日 令和 2 年 7 月 15 日

【浸透水処理水】

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	1.3	20以下

【地下水採取場所】

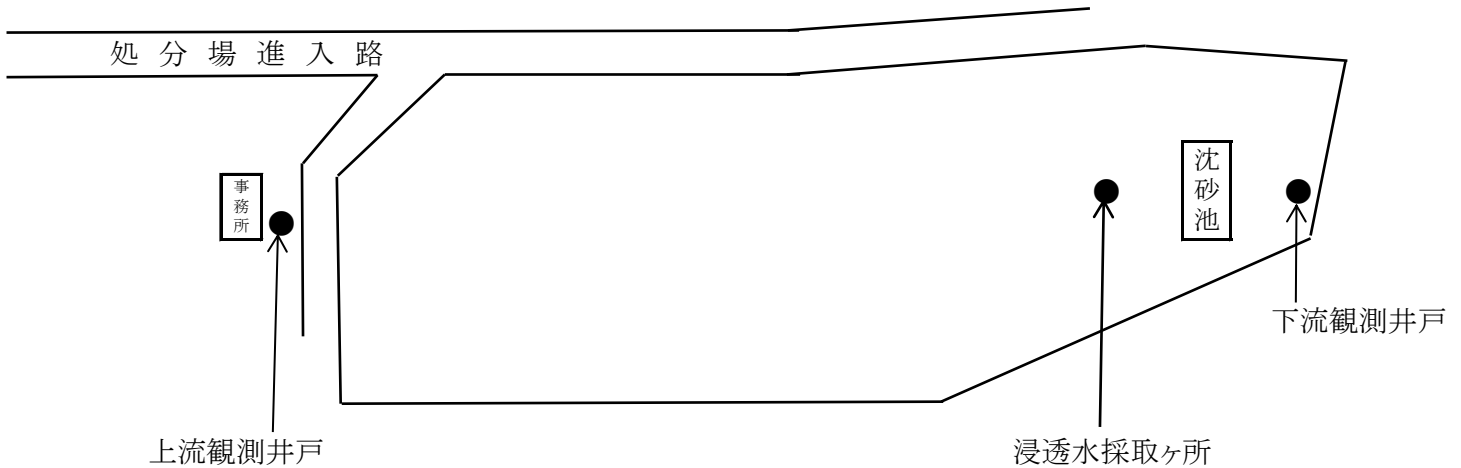

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

処置年月日	———	処置内容	———
-------	-----	------	-----

浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

処置年月日	———	処置内容	———
-------	-----	------	-----

擁壁等の点検

点検日	令和 2 年 7 月 15 日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日	———
処置内容	———		

展開検査

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
○	○					○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
備考																															