

## 最終処分場の維持管理(安定型)

10 月

## 処分を行った廃棄物

|       |         |       |      |      |        |
|-------|---------|-------|------|------|--------|
| 種 類   | 廃プラ     | 陶磁器くず | がれき類 | 金属くず | 石綿含有   |
| 処 分 量 | 1315.00 | 54.25 | 14.5 | 0    | 301.00 |

$$(\mathfrak{m}^3)$$

|         |         |
|---------|---------|
| 累計埋立量   | 残余容量    |
| 180,113 | 114,526 |

$$(\mathfrak{m}^3)$$

(年1回／3月末)

## 浸透水の水質検査


採取結果発行日 令和 3 年 10 月 21 日

採取年月日 令和 3 年 10 月 12 日

### 【浸透水处理水】

| 計量の対象           | 単位   | 計量結果 | 許容限度 |
|-----------------|------|------|------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/l | 2.2  | 20以下 |

【地下水採取場所】

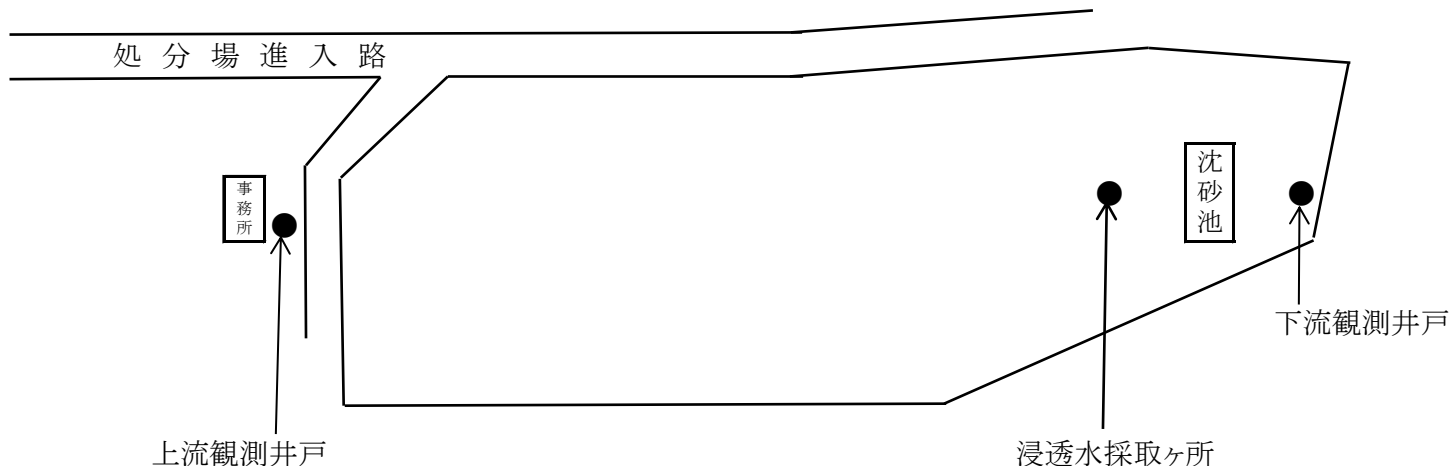

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

|       |       |      |       |
|-------|-------|------|-------|
| 处置年月日 | _____ | 处置内容 | _____ |
|-------|-------|------|-------|

## 浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

|       |       |      |       |
|-------|-------|------|-------|
| 处置年月日 | _____ | 处置内容 | _____ |
|-------|-------|------|-------|

## 擁壁等の点検

|      |                  |                      |    |
|------|------------------|----------------------|----|
| 点検日  | 令和 3 年 10 月 12 日 | 異常が認められた場合の処置を講じた年月日 | —— |
| 処置内容 | ——               |                      |    |

## 展開検査

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |
| ○ |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |

備考