

# 最終処分場の維持管理(安定型)

3 月

## 処分を行った廃棄物

種類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有
処分量	382.50	38.00	3.0	0	143.50

(m<sup>3</sup>)

累計埋立量	残余容量
203,024	91,615

(m<sup>3</sup>) (年1回/3月末)


## 浸透水の水質検査

採取結果発行日 令和 6 年 3 月 19 日  
採取年月日 令和 6 年 3 月 12 日

### 【浸透水処理水】

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1.4	20以下

### 【地下水採取場所】

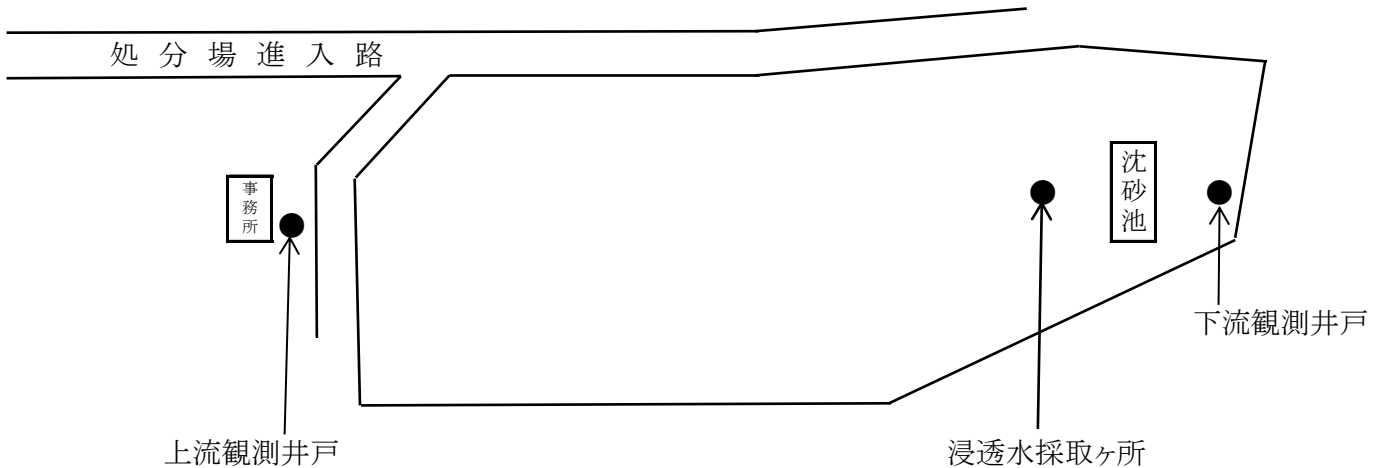

### 周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

処置年月日	処置内容
———	———

### 浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

処置年月日	処置内容
———	———

### 擁壁等の点検

点検日	令和 6 年 3 月 12 日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日	———
処置内容	———		

### 展開検査

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
○			○	○	○					○	○		○	○			○	○		○	○			○	○	○	○	○			
備考																															