

最終処分場の維持管理(安定型)

5月

処分を行った廃棄物

| 種類  | 廃プラ    | 陶磁器くず | がれき類 | 金属くず | 石綿含有  |
|-----|--------|-------|------|------|-------|
| 処分量 | 299.00 | 27.00 | 1.0  | 0    | 77.50 |

(m<sup>3</sup>)

| 累計埋立量   | 残余容量   |
|---------|--------|
| 212,427 | 82,212 |

(m<sup>3</sup>) (年1回/3月末)


浸透水の水質検査

採取結果発行日 令和 7 年 5 月 21 日  
採取年月日 令和 7 年 5 月 13 日

【浸透水处理水】

| 計量の対象           | 単位   | 計量結果 | 許容限度 |
|-----------------|------|------|------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 1.4  | 20以下 |

【地下水採取場所】

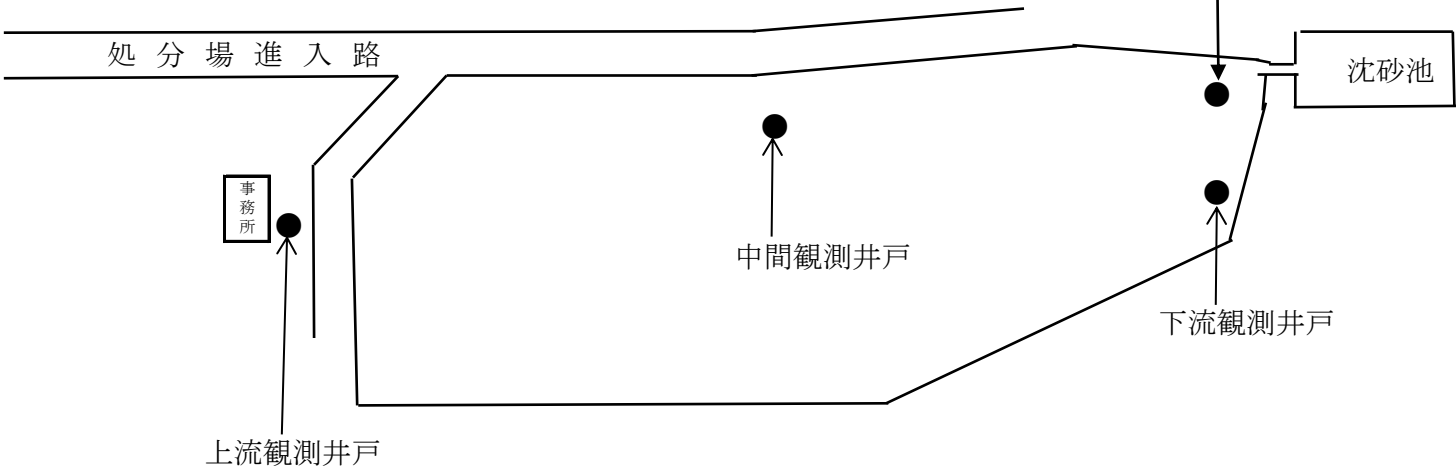

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

| 処置年月日 | 処置内容 |
|-------|------|
| ———   | ———  |

浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

| 処置年月日 | 処置内容 |
|-------|------|
| ———   | ———  |

擁壁等の点検

| 点検日             | 異常が認められた場合の処置を講じた年月日 |
|-----------------|----------------------|
| 令和 7 年 5 月 13 日 | ———                  |
| 処置内容            | ———                  |

展開検査

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| 木  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |  |
| ○  | ○ |   |   |   |   |   | ○ | ○ |    |    |    |    |    | ○  |    |    |    | ○  |    | ○  | ○  | ○  |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |  |
| 備考 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |