

# 最終処分場の維持管理(安定型)

1

月

## 処分を行った廃棄物

種類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有	
処分量	238.00	30.00	1.0	0	60.50	(m <sup>3</sup> )

累計埋立量	残余容量	
212,427	82,212	(m <sup>3</sup> ) (年1回／3月末)

## 浸透水の水質検査


採取結果発行日 令和 8 年 1 月 23 日  
採取年月日 令和 8 年 1 月 13 日

## 【浸透水処理水】

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	0.8	20以下

浸透水採取ヶ所

## 【地下水採取場所】

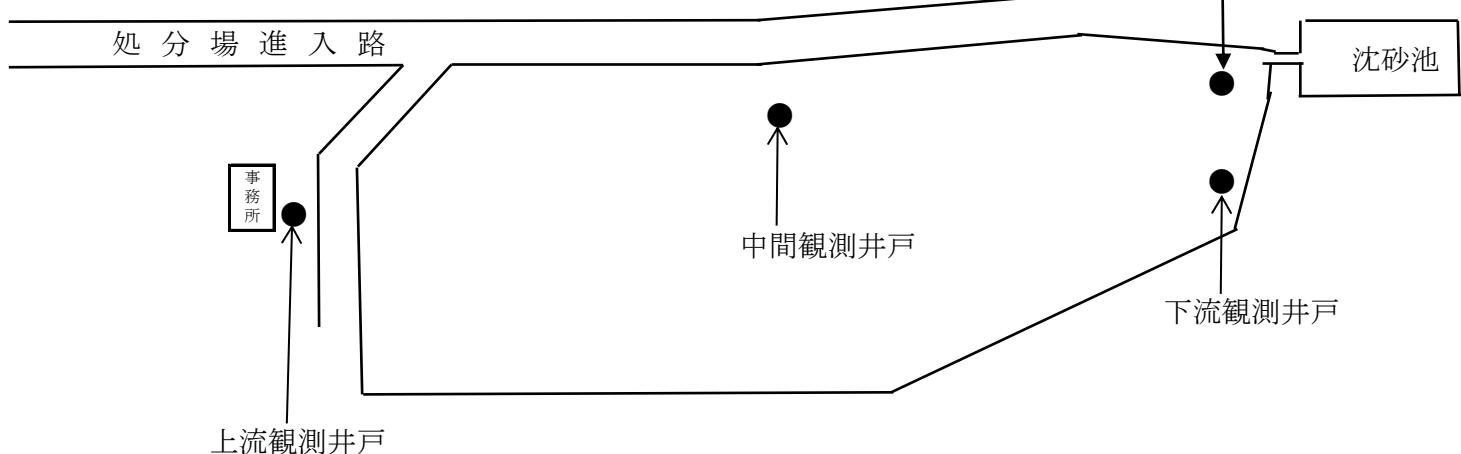

## 周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置

処置年月日	――――――――――――――――	処置内容	――――――――――――――――

## 浸透水の水質悪化が基準に適合しなかった場合に講じた処置

処置年月日	――――――――――――――――	処置内容	――――――――――――――――

## 擁壁等の点検

点検日	令和 8 年 1 月 13 日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日	――――――――――――――――
処置内容	――――――――――――――――		

## 展開検査

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
					○	○	○					○		○		○		○								○	○	○	○	

備考